



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Энгельсскому и Ровенскому районам
управления надзорной деятельности
и профилактической работы

Саратовская, 19, г. Энгельс, 413118
Тел.: 56-61-14, факс: 56-61-14 код (845-3)
e-mail: gpn27@gunchs.saratov.ru

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
19.01.2022 КНМ 64220061000201571214



25.01.2022 № ИВ-175-4-833

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор,
3-должностное лицо)

Вручается: и.о. заведующего муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад №11" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Соколовой Наталье Викторовне;

муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению "Детский сад №11" Энгельсского муниципального района Саратовской области в лице и.о. заведующего муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад №11" Энгельсского муниципального района Саратовской области Соколовой Натальи Викторовны;

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения №30 от 19.01.2022, ЕРКНМ 19.01.2022 КНМ 64220061000201571214

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
в период с «24» января 2022 г. 10 час. 00 мин. по «25» января 2022 г. 16 час. 00 мин. старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области по пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Дмитрием Петровичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении зданий и прилегающей территории, эксплуатируемых муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением "Детский сад №11" Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, пл. Ленинградская, д. 33 А

в ходе которого присутствовал: и.о. заведующего муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад №11" Энгельсского муниципального района Саратовской области Соколова Наталья Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	п. 2: дверь центрального эвакуационного выхода открывается не по направлению эвакуации	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
2.	п. 10: в пристроенном блоке ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур, ведущий непосредственно наружу, менее 1,35 метра (составляет 0,9 метра)	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
3.	п. 11: в пристроенном блоке ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы №8 (более 15 человек) в коридор менее 1,2 метра (составляет 0,7 метра)	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
4.	п. 12: в пристроенном блоке ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы №9 (более 15 человек) в коридор менее 1,2 метра (составляет 0,7 метра)	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	10.01.2023	
5.	п. 13: в пристроенном блоке в лестничной клетке устройства для открывания окон расположены выше 1,7 метра (по факту ручка для открывания окна расположена высоте 3,5 метра) от уровня площадки лестничной клетки	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.16 СП 2.13130.2020	10.01.2023	

6.	п. 14: здание детского сада не оборудовано аварийным освещением	в нарушение п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, СП 52.13130	10.01.2023	
----	---	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инженер ОНД и ПР
по Энгельсскому и Ровенскому районам
УНД и ПР Главного управления МЧС
по Саратовской области
«25» января 2022 года

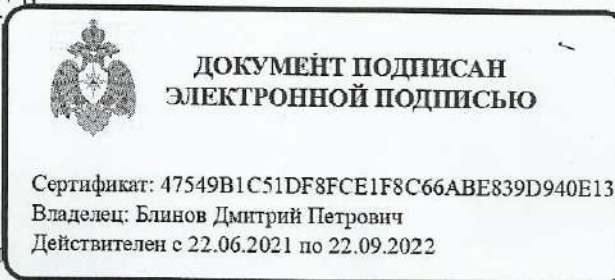

Блинов Д.П.

Предписание для исполнения получи

25.01.2022 в 16 часов 00 минут *С. Соколова* и.о. заведующего муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад №11" Энгельсского муниципального района Саратовской области Соколова Наталья Викторовна